


Kombination PV-Eigenverbrauch und KWKG-Überschusseinspeisung - Messkonzept 2c2

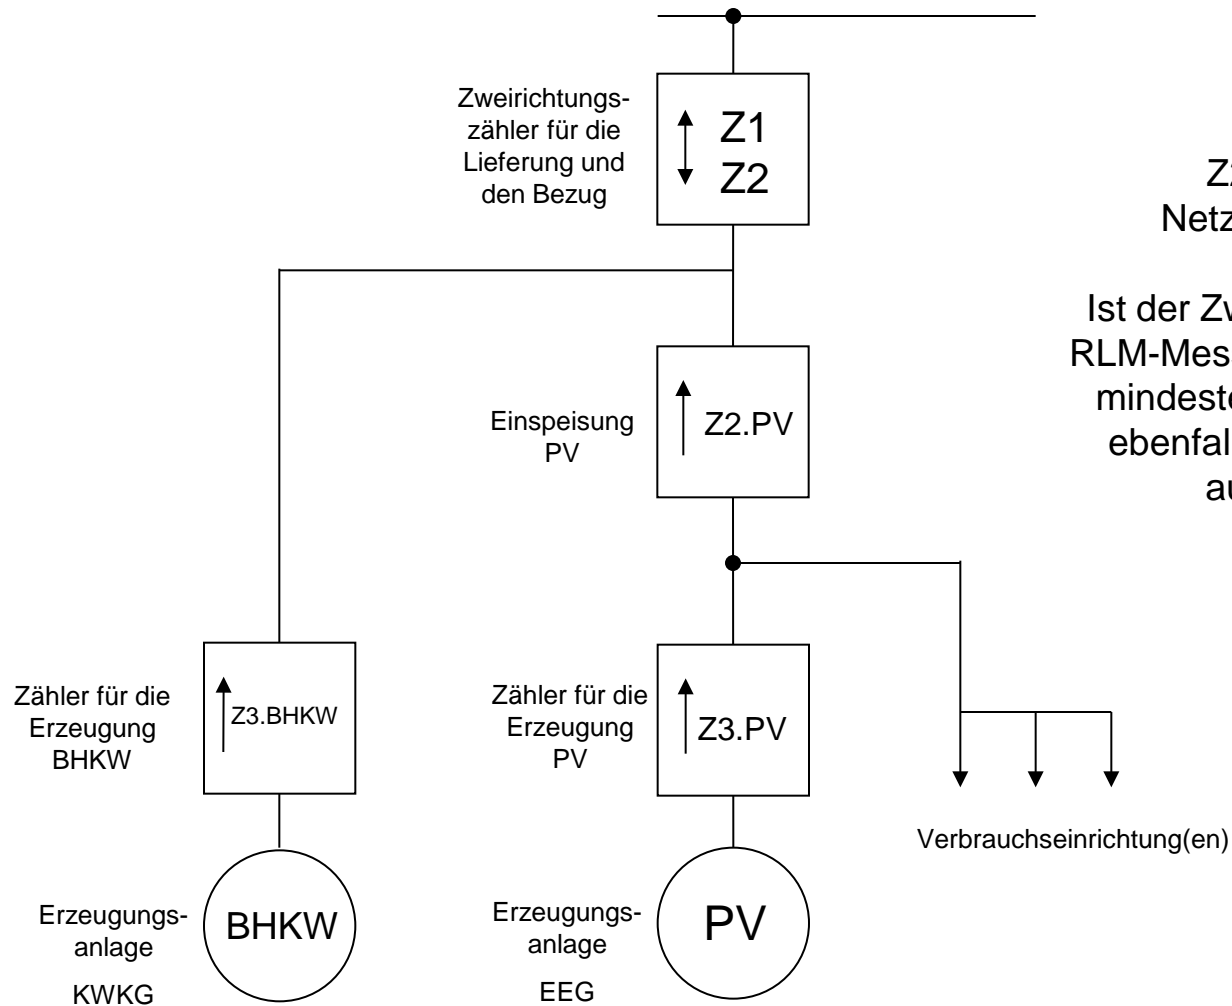

Z2.PV wird vom Netzbetreiber gesetzt

Ist der Zweirichtungszähler als RLM-Messung ausgeführt, muss mindestens der Zähler Z2.PV ebenfalls als RLM-Messung ausgeführt sein.