Messkonzepte und Verdrahtungsschemen

MK 2.2: Überschusseinspeisung mit Erzeugungsmessung

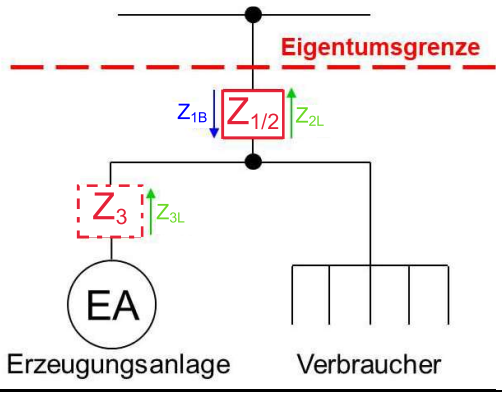

$Z_{1/2}$ Zähler für Bezug und Lieferung
Z_3 wird benötigt bei KWK-Anlagen > 2 kWel und für Mieterstromkonzepte (➡ MK3.1 folgende)

Z_3 Zähler für Erzeugung auch auf Kundenwunsch

Vorgaben Messung entsprechend den Techn. Mindestanforderungen des NB:
Z_n: nach Messstellenbetriebsgesetz
(direkte oder halbindirekte Messung nach NB-Vorgaben)

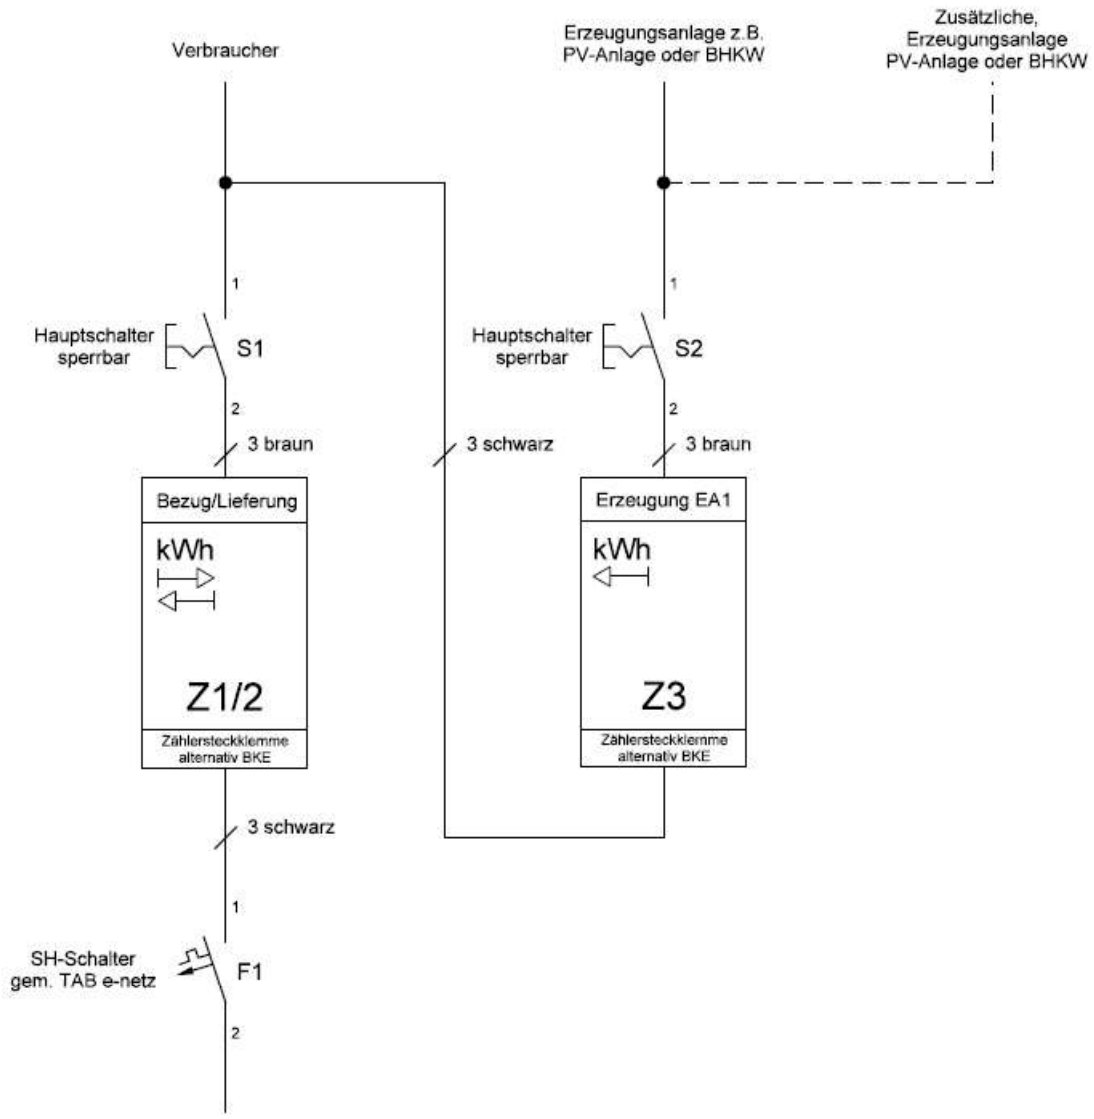

Hinweis: Inhalte und Darstellungen dienen allein der unverbindlichen Orientierung. Sie ersetzen bei Weiterverwendung keine technische, wirtschaftliche, rechtliche oder steuerliche Prüfung des konkreten Anwendungsfalls. Eine Haftung ist ausgeschlossen.

Stand: 01.02.2025