


MK 2.4: Überschusseinspeisung mit Speicher

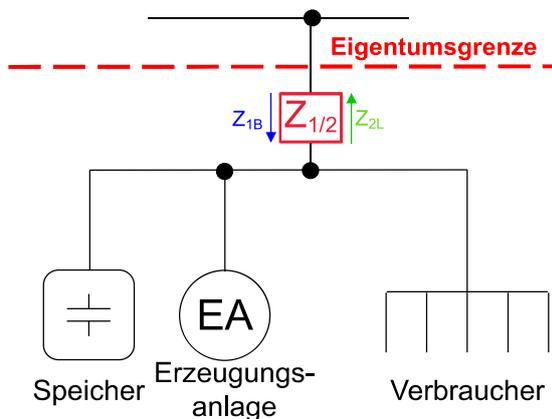

Voraussetzung:

- Speichersystem ohne Netzeinspeisung

$Z_{1/2}$ Zähler für Bezug und Lieferung

Anmerkung:

Das Messkonzept ist für die AC-Kopplung gezeichnet und kann auch für DC-Kopplung verwendet werden


Bei der Anmeldung ist die Nummer der Abbildung des Speicherschemas aus dem aktuellen FNN-Hinweis "Anschluss und Betrieb von Speichern am Niederspannungsnetz" anzugeben.

Bitte vermerken Sie diese Nummer im Anmeldeformular und auf dem SLD.

Vorgaben Messung entsprechend den Techn. Mindestanforderungen des NB:

Z_n : nach Messstellenbetriebsgesetz

(direkte oder halbindirekte Messung nach NB-Vorgaben)

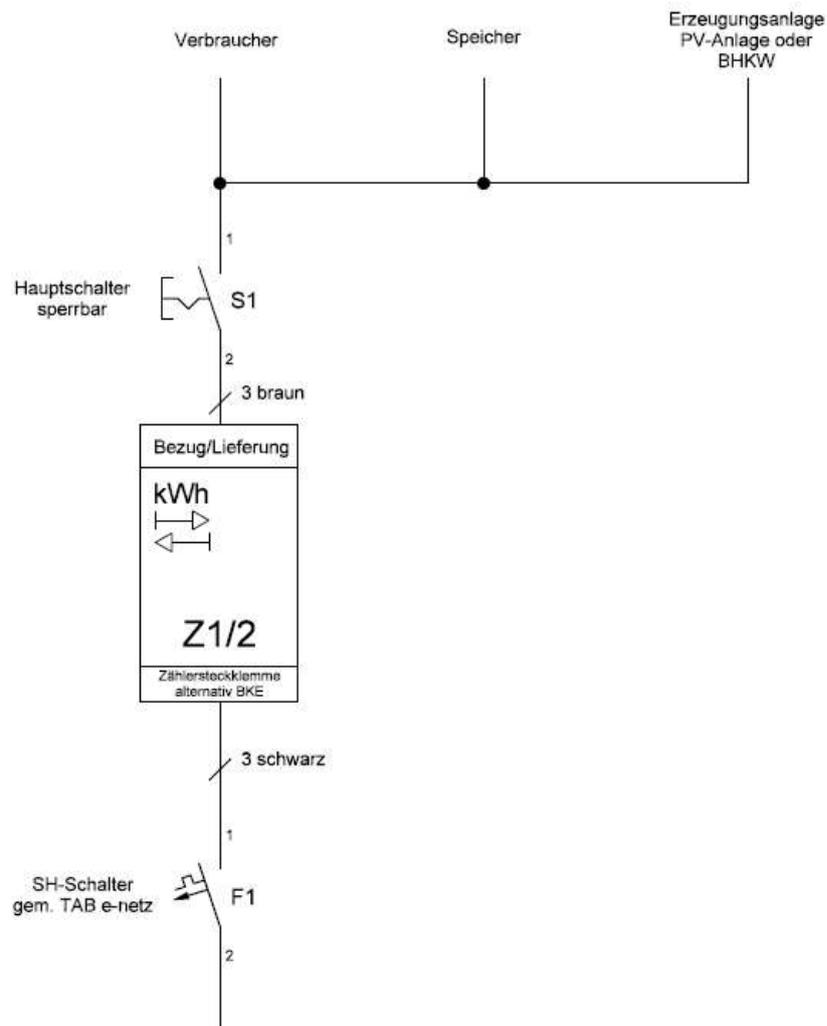

Hinweis: Inhalte und Darstellungen dienen allein der unverbindlichen Orientierung. Sie ersetzen bei Weiterverwendung keine technische, wirtschaftliche, rechtliche oder steuerliche Prüfung des konkreten Anwendungsfalls. Eine Haftung ist ausgeschlossen.