


MK 2U: Erzeugungsanlage mit steuerbarer Verbrauchseinrichtung und weiteren Verbrauchern

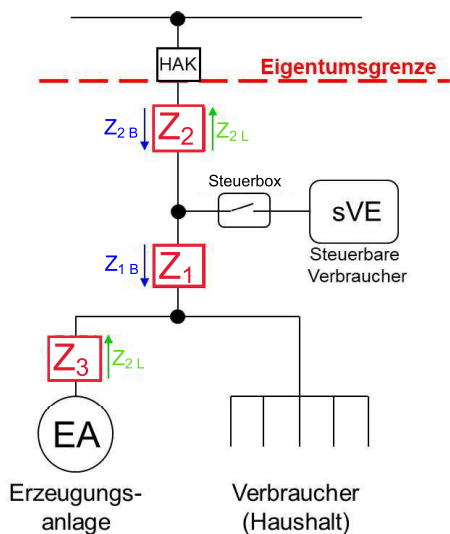

Voraussetzung:

- Dieses Messkonzept ist mit dem Netzbetreiber abzutimmen, insbesondere Messgeräteinsatz, Ablese- und Abrechnungsmodalitäten.
- Im schraffierten Bereich dürfen keine weiteren Verbrauchs- und Erzeugungsanlagen angeschlossen werden.

Z₁: Zähler für Bezug

Z₂: Zähler für Bezug und Lieferung

Z₃: Zähler für Erzeugung (auf Kundenwunsch)


Anmerkung:

Die Notwendigkeit des Zählers Z₃ richtet sich nach den gültigen Abrechnungsvorschriften (z.B. KWKG-Zuschlag).

Vorgaben Messung entsprechend den Techn. Mindestanforderungen des NB:

Z_n: nach Messstellenbetriebsgesetz

(direkte oder halbindirekte Messung nach NB-Vorgaben)

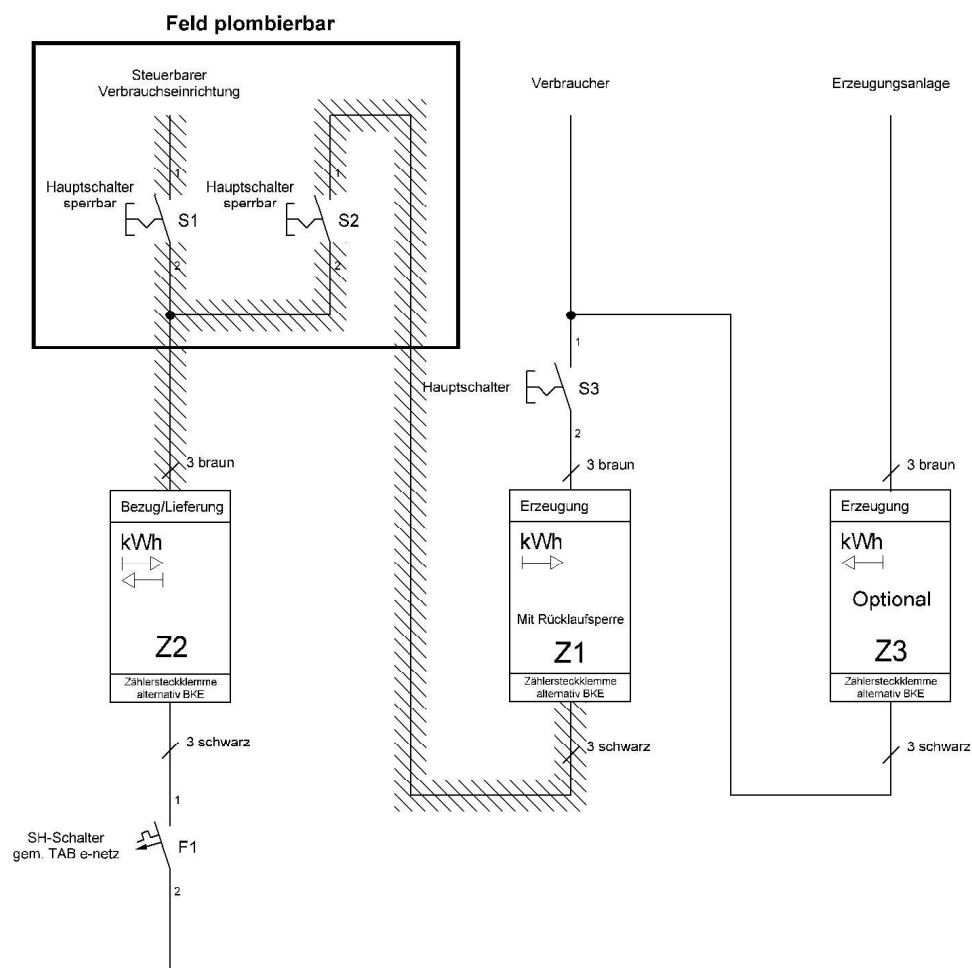

Hinweis: Inhalte und Darstellungen dienen allein der unverbindlichen Orientierung. Sie ersetzen bei Weiterverwendung keine technische, wirtschaftliche, rechtliche oder steuerliche Prüfung des konkreten Anwendungsfalls. Eine Haftung ist ausgeschlossen.