


# Kombination PV-Eigenverbrauch und KWKG-Überschusseinspeisung - Messkonzept 2c1

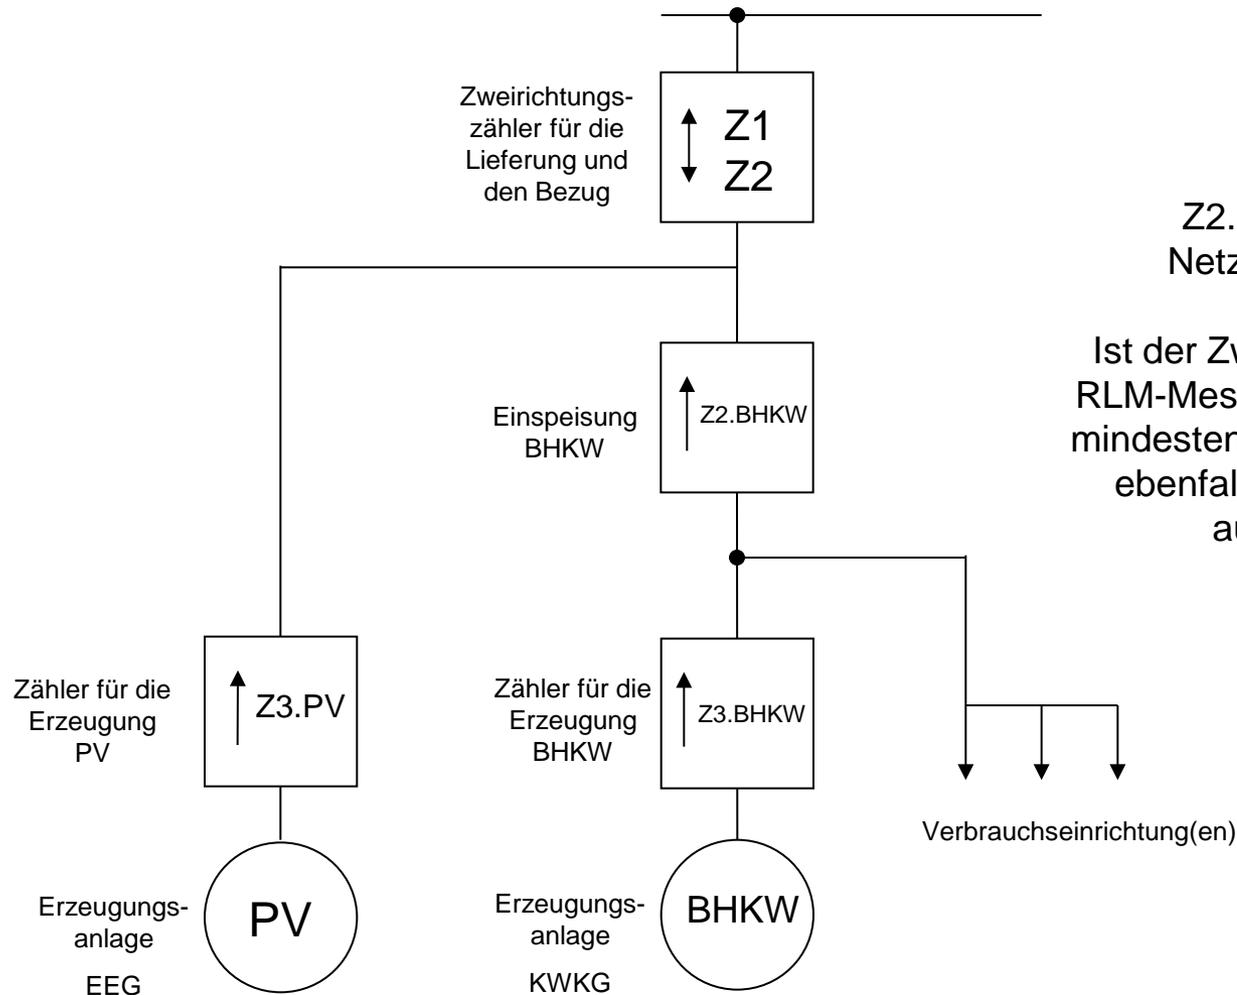

Z2.BHKW wird vom Netzbetreiber gesetzt

Ist der Zweirichtungszähler als RLM-Messung ausgeführt, muss mindestens der Zähler Z2.BHKW ebenfalls als RLM-Messung ausgeführt sein.