


Zubau einer PV-Anlage mit Eigenverbrauch zu einer PV-Bestandsanlage (vor EEG 2014) - Messkonzept 2c3

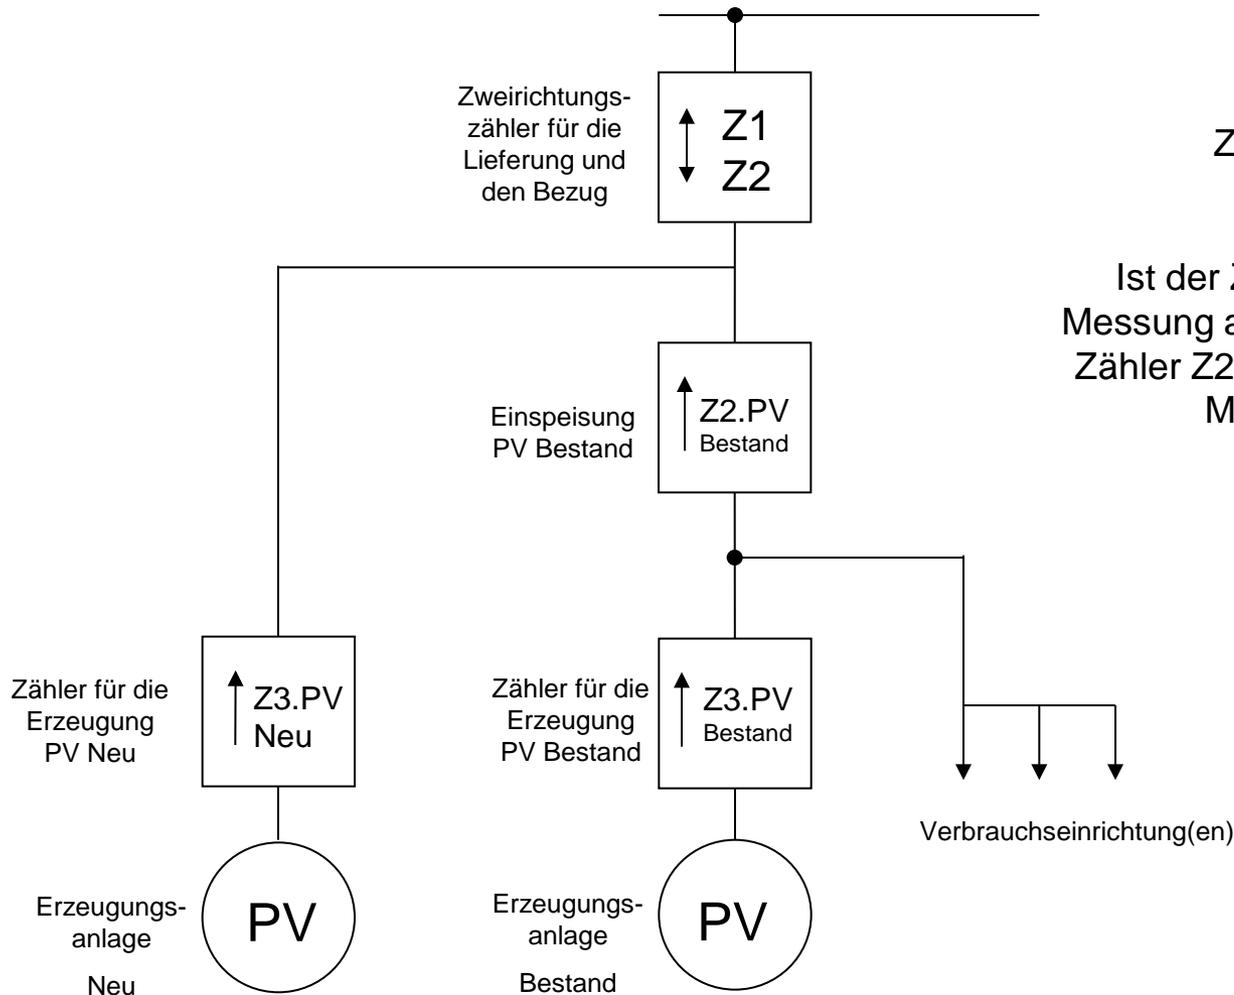

Z2.PV Bestand wird vom Netzbetreiber gesetzt

Ist der Zweirichtungszähler als RLM-Messung ausgeführt, muss mindestens der Zähler Z2.PV Bestand ebenfalls als RLM-Messung ausgeführt sein.